Normes
NF C33-090-1

RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon de jonction Cuivre à sertir 500mm²

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - **(2)** Sections égales

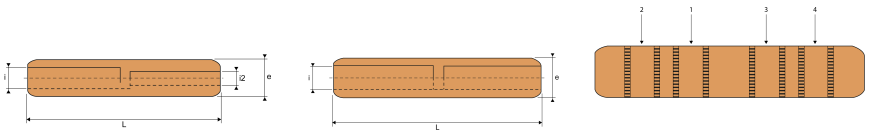

RJU 70

Réf.	Dimensions			Type	Matrice	Matrice secondaire
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e		Matrice	Matrice secondire
RJU 500	162	30	40	Sections égales	E 330	SAU 400 Q

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France